


BEAGLE DOUBLE CE



seintron

Via Prosdocimo, 30
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel.: +39.0424.567842
Fax.: +39.0424.567849
<http://www.seitron.it>
e-mail: info@seitron.it

RIVELATORE FUGHE DI GAS METANO E MONOSSIDO DI CARBONIO

- Gas rilevati: metano (CH₄) e monossido di carbonio (CO)
- Sensore a semiconduttore
- Alimentazione 230V~
- Suoneria e relè in caso di allarme/guasto
- Pulsante di test / tacitazione allarme
- Fissaggio su scatole da incasso 2 moduli (quadrate e rotonde) o a parete mediante canalina esterna (10x7,5 mm.)

METHANE GAS AND CARBON MONOXIDE DETECTOR

- Detected gas: Methane (CH₄) and Carbon monoxide (CO)
- Semiconductor sensor
- 230V~ power supply
- Buzzer an relay in case of alarm/fail
- Test / alarm stop key
- Flush mount over 2 modules junction boxes (square or round shaped) or wall mount using external plastic duct (10x7,5 mm.)

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ DE MÉTHANE ET DE MONOXYDE DE CARBONE

- Gaz détectés : méthane (CH₄) et monoxyde de carbone (CO)
- Détecteur et semi-conducteur
- Alimentation 230 V~
- Avertisseur sonore et relais en cas d'alarme/panne
- Touche test / mise en silence de l'alarme
- Fixation sur les boîtiers encastrables 2 modules (carrés et ronds) ou mural à l'aide du conduit externe (10x7,5 mm.)

METAN GAZI VE KARBONMONOKSİT DETEKTÖRÜ

- Algılanan gaz: Metan (CH₄) ve Karbon-monoksit (CO)
- Yarı-iletken sensör
- 230 V~ güç kaynağı
- Alarm/bozukluk durumunda ikaz zili ve röle devreye girer.
- Test / Alarm durdurma anahtarı
- 2 modüllü (kare ya da yuvarlak şekilli) bağlantı kutusu üzerine gömme monte ya da harici plastik kanal (10x7.5 mm) kullanan duvara monte

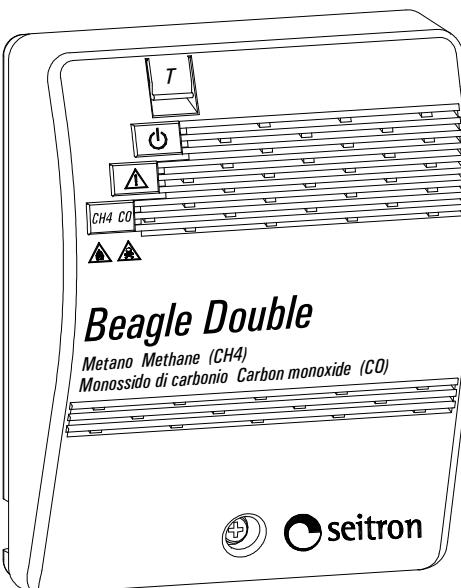


Fig. 1: Aspetto esteriore / *External aspect* / Aspect extérieur
Şekil 1: *Diş görünümü*

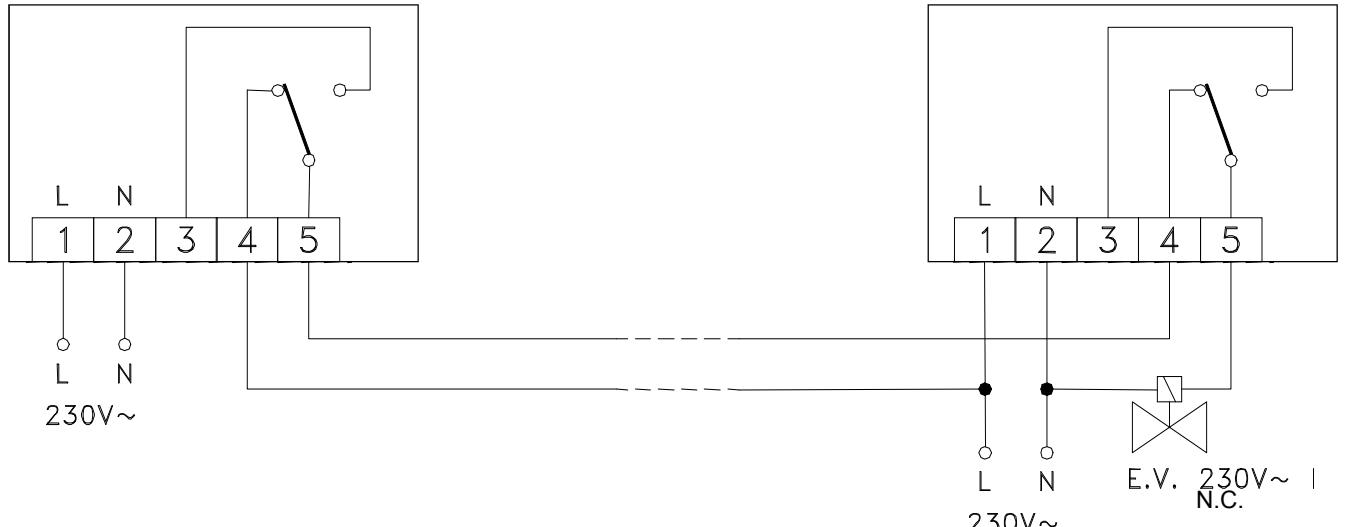


Fig. 2: Schema di collegamento di più Beagle Double con un'elettrovalvola a riarmo manuale normalmente chiusa a 230V~.

Wiring diagram with several Beagle Double with a manual reset normally closed 230V~ electro-valve.

Schéma de branchement de plusieurs Beagle Double avec une électrovanne à réarmement manuel normalement fermée à 230 V~.

Şekil 2: Manüel resetleme normalde KAPALI 230 V~ elektro valf içeren beagle double ile kablo bağlantı şeması.

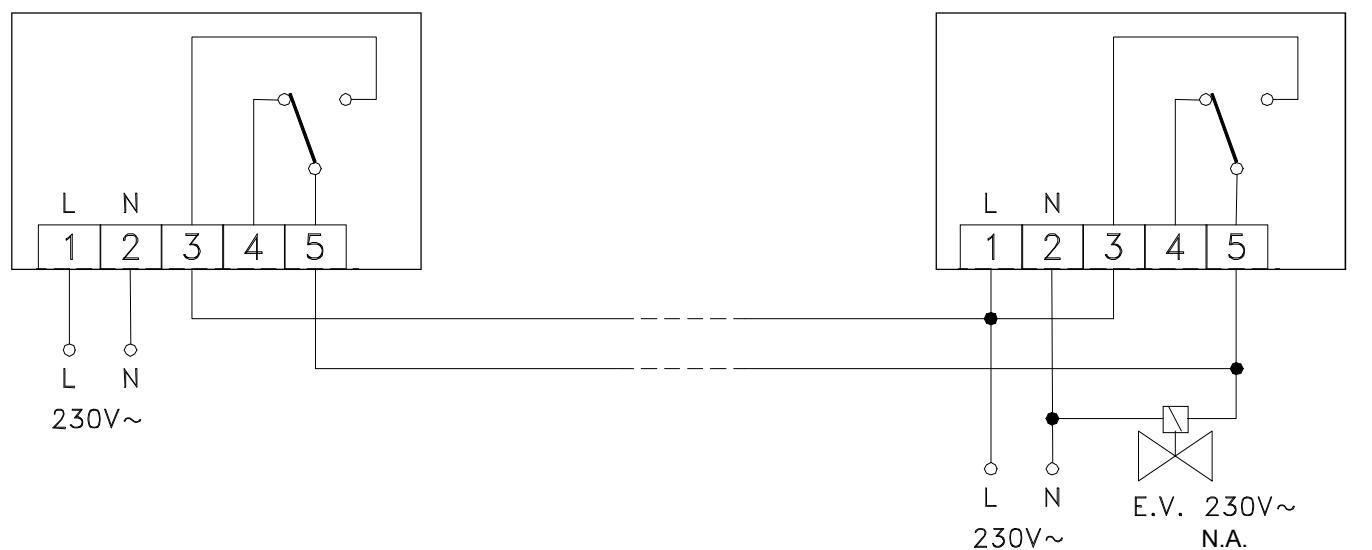


Fig. 3: Schema di collegamento di più Beagle Double con un'elettrovalvola a riarmo manuale normalmente aperta a 230V~.

Wiring diagram with several Beagle Double with a manual reset normally open 230V~ electro-valve.

Schéma de branchement de plusieurs Beagle Double avec une électrovanne à réarmement manuel normalement ouverte à 230 V~.

Şekil 3: Manüel resetleme normalde AÇIK 230 V~ elektro valf içeren beagle double ile kablo bağlantı şeması.

TÜRKÇE

KULLANIM

Bu cihaz (Şekil 1) doğal gaz (CH4-yanıcı madde) ve karbon-monoksit (CO-zehirli madde) oluşumunu algılamak üzere tasarlanmıştır. İç mekanındaki doğal gaz oluşumu, havagazı musluğunun yanlışlıkla açık bırakılmasına ya da çürük ya da bozuk bağlantı yerlerindeki sızıntılarına, eski borulara ya da bozuk brülöre bağlıdır.

İnsan sağlığı için oldukça zararlı bir gaz olan karbon-monoksit, yeterli oksijenin bulunmadığı mekanlarda (firın, gazlı set üstü ocak, brülör) gibi yanıcı aletlerden kaynaklanır. Cihaz ilk kez açıldığında zaman, cihazın işinmesi için 60 saniyelik süre geçmesi gereklidir. Bu durum, yeşil LED ' \odot ' uyarı ışığının yanmasıyla, sarı LED ' Δ ' uyarı ışığının ve beyaz LED ' $\Delta\Delta$ ' uyarı ışığının yanıp sönmesiyle göstergelidir. İşinme süresi sona erdiğinde zaman, detektörün ön panelindeki LED yeşil ışığı ' \odot ' cihazın ON (AÇIK) konumunu göstermek için yanık kalacaktır.

Detektör, alarm susturucu ve testi olmak üzere çift işlev içerir.

1 saniye boyunca T düğmesine basılı elini düşmeden çekmek, alarm susturucu işlevini devreye sokar. Yeşil LED uyarı ışığı yanıp sönecek. Rôle ve ikaz zili 10 dakika boyunca devre dışı kalacaktır. 10 dakika geçtikten sonra detektör otomatik olarak normal işletim durumuna geçecektir; alarm durumunda rôle ve ikaz zili aktif hale geçecektir.

T düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutmak, test işlemini aktif hale getirecektir; detektör doğru işleyişi teyit amaçlı hata denetim işlemini yürütecektir. Bu işlemde önce yeşil LED ' \odot ' uyarı ışığı, ardından sarı LED ' Δ ' uyarı ışığı ve 10 saniye sonra beyaz LED ' $\Delta\Delta$ ' uyarı ışığı yanacaktır. İkaz zili ve rôle, düğmeden elinizi çekene dek aktif durumda kalacaktır. Cihaz, açıldığında, hat kesilip güç geri geldiğinde, gaz sensöründe fazla işinmeye bağlı olarak gereksiz ikaz vermesini önlemek için gecikme hattı ile donatılmıştır. Bu gecikme zamanından yaklaşık 40 saniye sonra yeşil LED ' \odot ' uyarı ışığı detektörün kendi kendine aktif hale geçtiğini göstermek için yanar. Detektör üzerinde ayrıca sensörün iyi durumda olduğu göstermek üzere otomatik hata denetim işlemi yürüten bir sistem de bulunmaktadır.

Sarı LED ' Δ ', uyarı ışığı yanındı takdirde, olsası nedenler aşağıdaki durumlarla açıklanabilir:

- Sensör arızası;
- Sensör bağlantısı eksik;

Doğal gazın (CH4) belirtilen eşik değerinden yüksek şekilde yoğun oluşu kırmızı ışığın yanmasına neden olacak ve yaklaşık 60 saniye sonra geciktirmeye başlayacaktır. İştirilebilir ikaz zili ve rôle devreye girecek; ardından gaz kapatılacaktır.

Karbon-monoksitin (CO) belirtilen eşik değerinden yüksek şekilde yoğun oluşu mavi ışığın yanmasına neden olacak ve yaklaşık 60 saniye sonra ikinci geciktirmeye başlayacaktır. İştirilebilir ikaz zili ve rôle devreye girecek; ardından yanıcı gaz akışı kesilecektir. Bu gaz akışı, iç mekanındaki karbon-monoksit oluşumunun dolaylı nedeni olarak sayılabilir.

Sensör, doğal gaz ve karbon monoksitin aynı anda ortaya çıkan gelişimini algılsa, kırmızı ve mavi ışıklar sırasıyla yanacak ve yaklaşık 60 saniye sonra geciktirmeye başlayacaktır. İştirilebilir ikaz zili ve rôle devreye girecek; ardından gaz kapatılacaktır.

KULLANICI İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

Cihazın devreye girme hızı, ortamındaki pozisyonu ile çok yakından ilgilidir. Hem doğal gazı (metan gazı) hem de karbon monoksit gazını (havadan çok az daha hafif bir gazdır, CO özgül ağırlığı = 1,15kg/m³ havanın özgül ağırlığı=1,2 kg/m³) algılama yeteneği olan bir cihaz olduğu için, cihazın yukarıda, tavana yaklaşık 30 cm mesafede bir yere monte edilmesi önerilir.

Detektörü, sensörün etkisini azaltan ve çalışmasına engel oluşturan maddeleri içeren duman veya buharlara doğrudan maruz kalabileceği konumda yerleştirmeyiniz. (örneğin; detektörü mutfapta pişirme sırasında ortaya çıkan yağ dumanına maruz kalmayacağı noktaya yerleştiriniz).

Aşağıda sıralanan kimyasalları cihazın yakınında kullanmayın:

- alkol, benzin
- solventler ve incelticiler
- yapıştırıcılar, boyalar ve silikon bazlı ürünler
- temizlik deterjanları
- parfümler
- genel olarak tüm spreyler

Sensörün işletim verimliliğinin belirli aralıklarla kontrol edilmesi önerilir. (Örneğin; test gaz silindirini kullanarak alarmı devreye sokunuz; bu işlemde sensöre zarar vermekten kaçınılmalıdır).

DİKKAT: Detektörü asla çakmak kullanarak test etmeye kalkışmayın. Aksi halde, sensör tamir edilemeyecek şekilde hasar görebilir.

Cihazı temizlemek için sadece su ile nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Detektörü kurmak ya da kontrol etmek için, ön taraftaki vidayı çıkardıktan sonra kapağı söküneniz, (Şekil 1 bkz).

Şekil 2 ve 3 de gösterilen çizimlerdeki elektrik bağlantılarını gerçekleştiriniz.

Cihazın kurulumu tamamlandıında, sensörün değiştirilmesi gereken tarihin belirtildiği etiketin, cihazın görülebilir bir yerine yapıştırılması gereklidir (Şek. 4).

Kurulumu yapan teknisyene, ürünle birlikte verilen ve sensörün değiştirilmesi gereken tarihi belirten etiketi (Şek. 4) tam olarak doldurması ve cihazda uygun bir yere yapıştırması gerektini hatırlatınız. Bu süre, cihaz kullanılmaya başladıkları itibaren 5 yıldır. Etiket, cihazın kurulumunu gerçekleştiren teknisyen tarafından, cihazın görülebilir bir yerine ve kurulumun öngördüğü biçimde yapıştırılmalıdır.

Etkin güvenliği sağlamak için, bir selenoid valf ile birlikte alarm durumunda gaz akışını kesen bir gaz sızıntı detektör takılmalıdır.

- Detektör iki çeşit selenoid valf ile çalışır:
- 230V~ normal olarak açık selenoid -valf
 - 230V~ normal olarak kapalı selenoid -valf

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı:	230V~ -15% +10% 50Hz
Elektrik gücü:	1,5VA
Sensör Tipi:	SnO ₂ yari iletken
Algılanan gaz:	Doğal gaz (CH4)
	Karbon-monoksit (CO)
Alarm eşiği:	20% L.E.L. (CH4)
	80 ppm (CO)
Cıkış 1:	Röle 5A@250V~ SPDT
Sinyal: Yeşil LED uyarı ışığı:	Aktif
Sarı LED uyarı ışığı:	Hata
Kırmızı uyarı ışığı:	CH4 alarmı
Mavi uyarı ışığı:	CO alarmı
Sırayla kırmızı/mavi ışık:	CH4 + CO alarmı
Alarm:	zil ikazı (60 saniye sonra)
Aktivasyon gecikmesi:	~ 40 saniye
Röle gecikme süresi:	~ 60 saniye
Sensör ömrü:	5 yıl
Çalışma sıcaklığı:	0°C .. 40°C
Saklama sıcaklığı:	-10°C .. +50°C
Nemlilik limiti:	20% .. 80% RH yoğunlaşma
Koruma derecesi:	IP 42
Kutu: Malzeme:	ABS V0 otomatik-söndürme özellikli
Renk:	Beyaz (RAL 9003)
Ölçüler:	85 x 107 x 38 mm (G x Y x D)
Ağırlık:	~ 260 gr.
EMC direktifi:	CEI-EN 50270 (2000)
LVD direktifi:	CEI-EN 60335-1 (2000)
Koruma direktifi:	CEI-EN 50194 (2001)

UYARI

- 50m den kısa ve 15 mm² den kalın kablolar kullanınız.
- Cihaz ana elektrik hattına tüm kutup bağlantılarını kesebilen akım emniyet standartlarına uygun ve en az tüm kutuplarda 3mm'lik bağlantı ayırcı bir anahtarla bağlanmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kabloları ve yerleştirilmesi, uzman teknisyenler tarafından standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
- Cihazın kablo bağlantılarını yapmadan önce ana şalterlerin kapalı olduğundan emin olunuz.

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi dikkate alınarak, üretici, bilgi vermeksi, teknik verileri ve özellikleri değiştirme hakkını elinde tutar. Tüketicisi 1999/44/EC Avrupa Yönetmeliğine göre herhangi bir uyumsuzluk garantisini verilmektedir. Garantinin tam metni talep üzerine satıcıdan elde edilebilir.

DİKKAT! Metan alarmı durumunda;

- 1) Bütün yanın kaynaklarını söndürünüz.
- 2) Ana gaz valfini kapatınız. (metan veya LPG).
- 3) Herhangi bir elektrik ışığını açıp kapatmayın; herhangi bir elektrikli cihazı açıp kapatmayıniz.
- 4) Havalandırmayı artırmak için kapı ve pencereleri açınız.

Alarm kesildiği takdirde, olsası nedeni aramak gereklidir.

Alarm ısrarı şekilde devamlı olarak ses veriyorsa ve sızıntıının kaynağı bulunamıyorsa, binayı boşaltınız ve gaz acil durum servisini çağırınız.

DİKKAT! Karbon-monoksit alarmı durumunda;

- 1) Havalandırmak için kapı ve pencerelerin hepsini açınız.
- 2) Açık olan yanına detektörünü derhal kapatınız.
- 3) Alarmın nedeninin bulmak için cihazı uygun yere yerleştirerek alarm sesini kesmeye çalışınız.
- 4) Alarm nedenini acilen bulmadığınız takdirde bulunduğu odadan çıkışınız ve yetkili bir teknisyen çağrıınız.

Eğer alarm durursa olsası nedenleri araştırmak ve ona göre önlem almaktır gereklidir.

FRANÇAIS

FONCTIONNEMENT

Ce dispositif (Fig. 1) est un appareil pour la détection de présence de gaz méthane (CH4 - combustible) et de monoxyde de carbone (CO - toxique). La présence de méthane dans un local peut dériver par des robinets de gaz laissés ouverts par inadvertance ainsi que par des fuites de joints détériorés ou défectueux, par des tuyaux usagés ou par des brûleurs défectueux. Par contre, le monoxyde de carbone, qui est un gaz extrêmement toxique pour l'être humain, est généré en présence d'une combustion (étude, table de travail à gaz, brûleur) qui se passe avec un taux d'oxygène insuffisant.

Lors de la première mise en fonction, le dispositif réalise un préchauffage durant environ 40 secondes, indiqué par l'allumage de la DEL verte '∅' et par le clignotement de la DEL jaune '△' et de la DEL blanche CH4 CO '△△'. Une fois le temps de préchauffage terminé, la DEL verte '∅' uniquement reste allumée vers l'avant, afin d'indiquer l'état de fonctionnement du détecteur.

Le dispositif est équipé d'une touche de double fonction : mise en silence de l'alarme et test. En appuyant et en relâchant la touche 'T' dans un laps de temps d'une seconde, on entre en modalité de mise en silence de l'alarme : la DEL verte clignote et le relais ainsi que le vibrer sonore sont désactivés durant 10 minutes. Une fois ces 10 minutes écoulées, le détecteur se met automatiquement en mode de fonctionnement normal, qui prévoit, en cas d'alarme, l'activation du relais et du vibrer sonore. Par contre, en gardant la touche 'T' appuyée durant 10 secondes, on entre en modalité de test : le détecteur réalise un diagnostic afin de vérifier le fonctionnement correct du dispositif, indiqué par l'allumage de la DEL verte '∅' de la DEL jaune '△' et après 10 secondes par l'allumage de la DEL blanche CH4 CO '△△' et par l'activation du vibrer sonore et du relais jusqu'à ce que la touche soit relâchée.

Le détecteur est équipé d'une ligne de retard qui évite l'intervention du système d'alarme (du au temps de stabilisation du détecteur) lorsque le dispositif est alimenté ou, lors du rétablissement, après une interruption de la tension du réseau. Après ce temps de retard d'environ 40 secondes, la DEL verte '∅' s'allume en indiquant l'activation du dispositif.

Le détecteur prévoit en plus, un système d'autodiagnostic pour vérifier le fonctionnement correct du détecteur. Lorsque la DEL jaune '△' s'allume, les causes possibles sont :

- détecteur de panne ;
- détecteur débranché.

En présence de gaz méthane (CH4) d'une concentration supérieure à la valeur du seuil configuré, on active une lumière rouge et après un retard d'environ 60 secondes, la sonnerie et le relais qui interrompt la distribution du gaz seront activés.

En présence de monoxyde de carbone (CO) d'une concentration supérieure à la valeur du seuil configuré, une lumière bleue est activée et après un retard d'environ 60 secondes, la sonnerie et le relais qui interrompt la distribution du gaz combustible seront actives, ce dernier, probablement, donne indirectement origine à la création du monoxyde de carbone dans le local. Si on vérifie la présence simultanée du méthane (CH4) et du monoxyde de carbone (CO), le dispositif active alternativement une lumière rouge et bleue et après un retard d'environ 60 secondes, actionne la sonnerie et le relais qui interrompt la distribution du gaz.

REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION

La rapidité d'intervention de l'appareil est étroitement liée à sa position dans la pièce. Étant donné que le dispositif est en mesure de détecter aussi bien du gaz méthane (gaz léger) que du monoxyde de carbone (gaz un peu plus léger que l'air : poids spécifique du CO = 1,15 kg/m³ - poids spécifique de l'air = 1,2 kg/m³), il est conseillé d'installer le détecteur dans une position élevée, à environ 30 cm du plafond.

Éviter d'installer le détecteur dans une position qui serait directement atteinte par des fumées ou vapeurs contenant des substances en mesure d'altérer ou d'isoler le détecteur du dispositif (par exemple : ne pas positionner le dispositif près des fumées grasses produites en cuisine).

Ne pas utiliser dans le voisinage immédiat :

- alcool, benzines
- solvants et diluants
- adhésifs, couleurs et produits en silicone
- détergents pour le nettoyage
- parfums
- vaporisateurs en général

De plus, une vérification périodique du fonctionnement du détecteur est conseillée (ex. : provoquer l'activation de l'alarme par l'utilisation d'un spray de gaz test, afin d'éviter l'endommagement du détecteur).

ATTENTION : il ne faut jamais tester l'appareil à l'aide d'un briquet, car de cette manière on endommagerait irrémédiablement le détecteur.

Pour nettoyer l'appareil utiliser uniquement un chiffon humecté à l'eau. Pour effectuer l'installation ou une vérification, retirer la calotte enlevant la vis présente sur l'avant, (voir Fig. 1).

Effectuer les branchements électriques comme proposés dans les schémas de la Fig. 2 ou Fig. 3.

On rappelle à l'installateur d'appliquer l'étiquette adhésive (Fig. 4) fournie avec le produit après l'avoir complétée avec la date avant

laquelle le détecteur doit être remplacé. Cette date correspond à 5 années solaires à partir de la date de mise en fonction. L'étiquette doit être appliquée par l'installateur sur une surface bien visible de l'appareil dans la position typique d'installation.

Un détecteur de fuites de gaz doit être relié à une électrovanne qui interrompt le flux de gaz en cas d'alarme pour garantir une sécurité effective.

Deux types d'électrovanne peuvent être reliés au détecteur :

- électrovanne 230 V~ normalement ouverte ;
- électrovanne 230 V~ normalement fermée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :	230V~ -15% +10% 50Hz	
Puissance électrique :	1,5VA	
Type de détecteur :	SnO ₂ à semi-conducteur	
Gaz détectés :	Méthane (CH4) Monoxyde de carbone (CO)	
Seuil d'intervention :	20% L.I.E. (CH4) 80 ppm (CO)	
Sortie 1 :	Relais 5A@250V~ SPDT Activation Panne Alarme CH4	
Significations :	DEL verte allumée : DEL jaune allumée : DEL rouge allumée : DEL bleu allumée : DEL rouge/bleu alternées : Avertisseur sonore :	Alarme CO Alarme CH4 + CO Alarme, après ~60 secondes ~ 40 secondes ~ 60 secondes 5 ans 0°C .. 40°C -10°C .. +50°C 20% .. 80% RH sans condensation IP 42 ABS V0 autoextinguible Blanc signal (RAL 9003) 85 x 107 x 38 mm (L x A x P) ~ 260 gr.
Temps d'activation :		
Temps de retard du relais :		
Vie du détecteur :		
Température de fonctionnement :		
Température de stockage :		
Limites de l'humidité :		
Indice de protection :		
Boîtier :	Matériau : ABS V0 autoextinguible Couleur : Blanc signal (RAL 9003) Dimensions : 85 x 107 x 38 mm (L x A x P) Poids : ~ 260 gr.	
Normes de référence EMC:	CEI-EN 50270 (2000)	
Normes de référence LVD:	CEI-EN 60335-1 (2000)	
Normes de référence du produit :	CEI-EN 50194 (2001)	

ATTENTION

- Utiliser des câbles de section minimum de 1,5 mm² et de longueur max. : 50 m.
- Brancher l'appareil au réseau d'alimentation à l'aide d'un interrupteur unipolaire conforme aux normes en vigueur, et avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm à chaque pôle.
- L'installation et le branchement électrique du dispositif doivent être réalisés par le personnel qualifié et en conformité aux lois en vigueur.
- Avant d'effectuer n'importe quel branchement, s'assurer que le réseau électrique soit débranché.

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis, des modifications aux données techniques et aux prestations de ces derniers. Selon la Directive Européenne 1999/44/CE et le document qui reporte la politique de garantie du constructeur, le consommateur est protégé contre les défauts de conformité du produit. Le texte complet de la garantie est disponible auprès du vendeur sur demande.

ATTENTION ! En cas d'alarme méthane (CH4) :

- 1) Éteindre toutes les flammes libres.
- 2) Fermer le robinet du compteur du gaz.
- 3) Ne pas allumer ou éteindre les lumières, ne pas actionner d'appareils ou des dispositifs alimentés électriquement.
- 4) Ouvrir les portes et les fenêtres afin d'augmenter la ventilation du local.

Si l'alarme s'arrête, il est nécessaire d'identifier la cause qui la provoquée et d'agir en conséquence.

Si l'alarme continue et la cause de la présence de gaz n'est pas identifiable ou éliminable, abandonner l'immeuble et aviser le service d'urgence depuis l'extérieur.

ATTENTION !

En cas d'alarme de monoxyde de carbone (CO) :

- 1) Aérer immédiatement le local en ouvrant les portes et les fenêtres.
- 2) Éteindre immédiatement tout dispositif à combustion en fonction.
- 3) Tenter de trouver et d'éliminer la cause de l'alarme éventuelle.
- 4) Si on ne réussit pas à découvrir immédiatement la cause, abandonner le local et appeler un technicien qualifié.

Si l'alarme s'arrête, il est nécessaire d'identifier la cause qui la provoquée et d'agir en conséquence.

RGD CM0 MP10SE 022832F7 111113

RGD CM0 MP10SE	Sostituire entro (Da apporre a cura dell'installatore)
	CH4 + CO

RGD CM0 MP10SE	Önceden değiştiriniz (kurulumu gerçekleştiren kişi tarafından doldurulacaktır)
	CH4 + CO

PER LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN VIGORE, APPORRE SULLA CALOTTA IN MODO VISIBILE L'ETICHETTA CONTENUTA NELL'IMBALLO, INSERENDO LA DATA DI SOSTITUZIONE DEL SENSORE.

TO BE COMPLIANT WITH THE CURRENT STANDARDS FILL IN AND APPLY SO AS VISIBLE ON THE PLASTIC COVER THE LABEL INCLUDED IN THE PACKAGE, INSERTING THE DATE OF THE REPLACEMENT SENSOR.

POUR LA CONFORMITÉ À LA NORME EN VIGUEUR, APPLIQUER L'ÉTIQUEtte CONTENUE DANS L'EMBALLAGE DE MANIÈRE VISIBLE SUR LA CALOTTE, EN INSÉRANT LA DATE DE REMPLACEMENT DU DÉTECTEUR.

MEVCUT STANDARTLARA UYGUN OLARAK, ETİKETİ DOLDURUN VE PLASTİK KAPAK ÜZERİNDE GÖRÜLECEK ŞEKLDE YAPIŞTIRIN. AYRICA BU ETİKET ÜZERİNDE SENSÖRÜN NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEN TARİHİ YAZILI OLMALIDIR.

Fig. 4: Esempio di etichetta avvertenze / Example of warning label / Exemple d'étiquette d'avertissements
Şekil 4: İkaz etiketi örneği

L'INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE DI GAS NON ESONERA DALL'OSSERVANZA DI TUTTE LE REGOLE RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE, L'INSTALLAZIONE E L'USO DEGLI APPARECCHI A GAS, LA VENTILAZIONE DEI LOCALI E LO SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE PRESCRITTI DALLE NORME UNI E DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

THE INSTALLATION OF THE DETECTOR DOESN'T EXEMPT FROM THE OBSERVANCE OF ALL RULES ABOUT THE CHARACTERISTICS, INSTALLATIONS AND THE USE OF THE GAS DEVICES, THE VENTILATION OF THE ROOMS AND THE EMISSIONS OF THE PRODUCTS OF THE COMBUSTION PRESCRIBED FROM UNI STANDARDS AND THE PROVISIONS OF THE LAW.

L'INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE GAZ NE DISPENSE PAS DE L'OBSERVATION DE TOUTES LES RÈGLES CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES, L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DES APPAREILS À GAZ, LA VENTILATION DES LOCAUX ET LE DÉCHARGEMENT DES PRODUITS DE LA COMBUSTION PRÉSCRITS PAR LES NORMES UNI ET PAR LES DISPOSITIONS LÉGALES.

DETEKTÖRÜN MONTAJI, EVRENSEL STANDARTLarda VE HUKUK HÜKÜMLERİNDE ÖNGÖRÜLEN GAZ CİHAZLARININ ÖZELLİKLERİ, MONTAJI VE KULLANIMI, ODALARIN HAVALANDIRILMASI VE YANMA ÜRÜNLERİNİN YAYILIMLARI HAKKINDAKI KURALLARIN TÜMÜNE UYULMASINDAN MUAF TUTULMAZ.

RGD CM0 MP10SE 022832C7 111113

